




Installation krypgrund & Underhåll EvoDry PD

Installationsanvisning krypgrund

Att installera en avfuktare i EvoDry PD är enkelt om du följer denna anvisning steg för steg.

KOMPONENTER

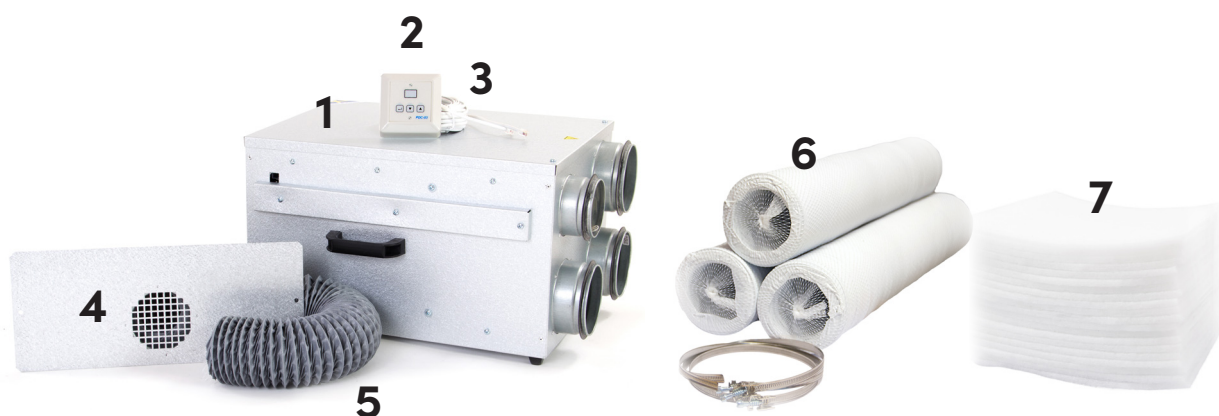

Inkluderade komponenter

- 1 Avfuktare från PD-serien
- 2 Manöverpanel
- 3 Modularkabel 15 m.
- 4 Utloppsplåt
- 5 Våtgasslang inklusive klammer

Tillbehör

- | | | |
|---|--------------------|----------------|
| 6 | Installationspaket | art.nr. 299059 |
| 7 | Reservfilter 3-p. | art.nr. 289004 |
| | Reservfilter 20-p. | art.nr. 289006 |



Emballaget i kartongen sparas till installationen och används för uppställning av avfuktaren.







Installation

FÖRBEREDELSE

Städa marken från organiskt material, d.v.s. växter m.m. samt byggmaterial.

Viktigt! För bästa funktion och lägsta energiförbrukning görs utrymmet tätt. Täck marken med åldersbeständig plastfolie, läggs omlott ca 50 cm. För bästa täthet (funktion) rekommenderar vi att plasten fästes i nederkant grundbalk med isolerbrickor alt. regel och spikplugg. Plasten viks dubbel mot balk/grundmur och sträcks något mellan varje fästpunkt. Täta alla ventiler utom den där våtgasslag dras ut.

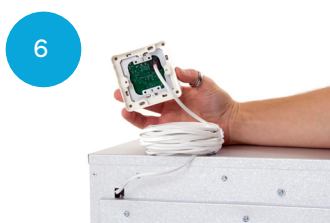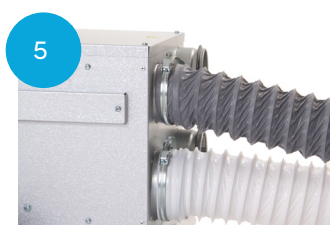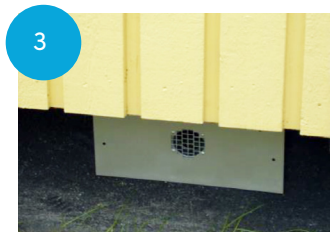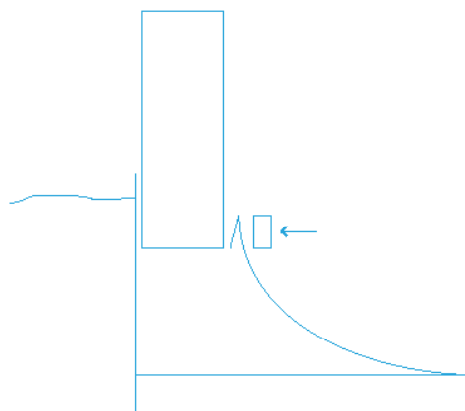

INSTALLATION

- 1 Placera avfuktaren i högt läge på till exempel ett lecablock, markisoleringskiva eller på medföljande emballage. Rätta ut två emballageskivor som finns i kartongen.
- 2 Montera våtgasslang på utloppsplåt med slangklammer.
- 3 För in slangen genom ventil från utsida. Täta baksidan på utloppsplåten med till exempel silikon mot grundbalk. Fäst utloppsplåten i grundbalk med två stycken skruvplugg (medföljer ej).
- 4 Montera våtgasslang på avfuktaren med slangklammer.
- 5 Montera ev. torrluftskanaler på avfuktarens anslutningsstosar för bättre spridning av torr luft i utrymmet. Slangar ska ligga sträckta i mjuka böjar och kapas och placeras förslagsvis enligt ritning för respektive husmodell. OBS! Slangar får ej vikas, veckas eller lämnas i ej utsträckt läge.
- 6 Anslut modularkabel i avfuktare och dra upp kabel till bostaden. Montera manöverpanel i bostaden och anslut modularkabel i panelen.
- 7 Anslut avfuktaren till jordat eluttag 1-fas 230V, 13A, trög säkring.




Registrera produkten på:
<http://registrera.acetec.se>

Byt filter två gånger per år.

Rengör avfuktaren invändigt
en gång per år.

Exempel på kanaldragning

Anpassa kanaldragningen efter byggnadens/utrymmets form. För bästa funktion rekommenderar vi att kanaldragning utförs enligt nedanstående exempel.

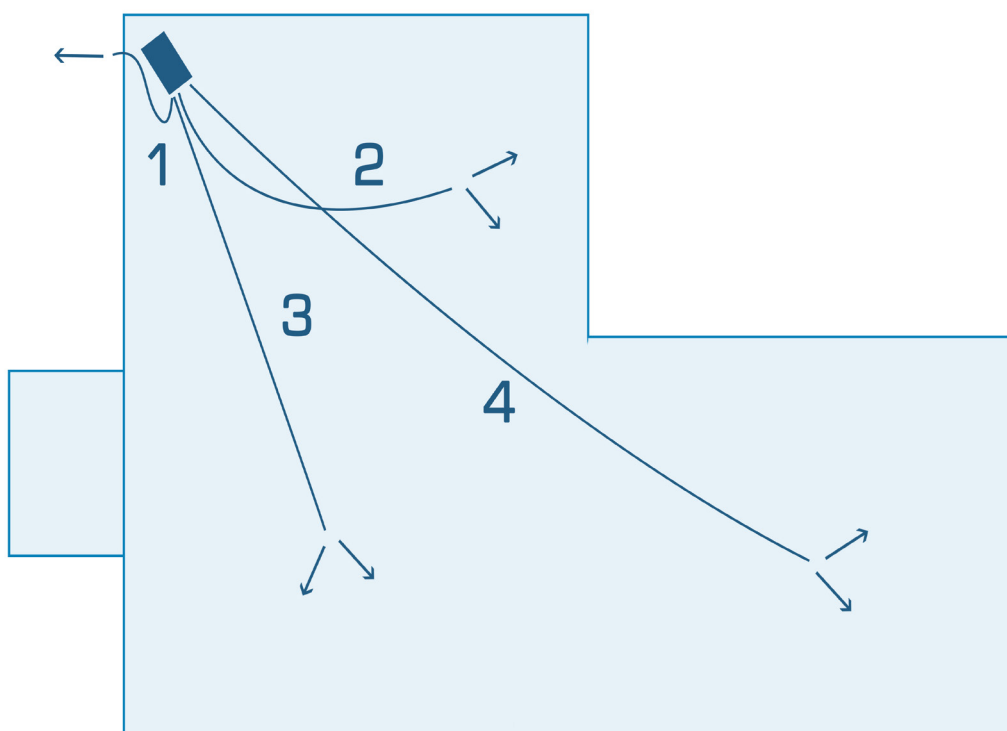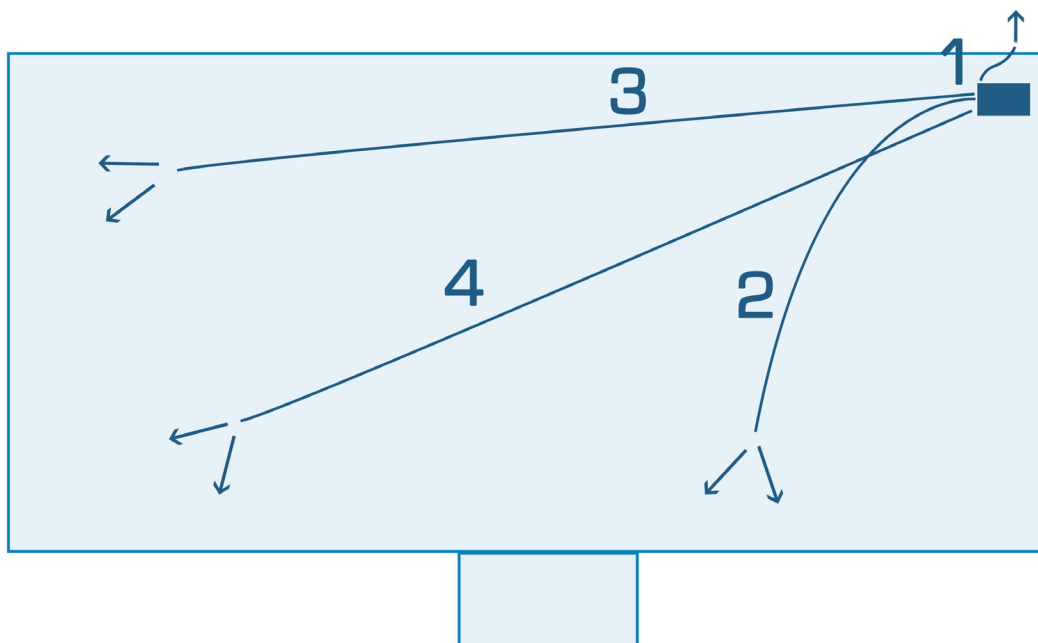

Skötsel av EvoDry PD

Regelbundet filterbyte och rengöring ger din nya avfuktare optimal livslängd och funktion.

RENGÖRING 1 GG/ÅR

- I samband med filterbyte öppnas lock med stjärnmejsel.
- Lossa på skruvar som håller fast sorptionsblock.
- Dra ur sorptionsblock och dammsug detta. Dammsug även avfuktaren invändigt. Återmontera i omvänd ordning.



FILTERBYTE 2 GGR/ÅR

- Bryt elmatning genom att dra ut stickkontakten.
- Byt filter genom att dra ut det enligt bild. Återmontera nytt filter.



Funktionskontroll

Instruktioner för funktionskontroll finns på acetec.se under Resurser -> Kundservice -> Instruktionsfilmer



 **Email**

kundservice@acetec.se

www.acetec.se

 **Telefon**

0775 - 15 14 10

+ 46 775 - 15 14 10

 **Adress**

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn, Sverige